


苫東厚真発電所 4号機のタービン開放前と開放後の様子

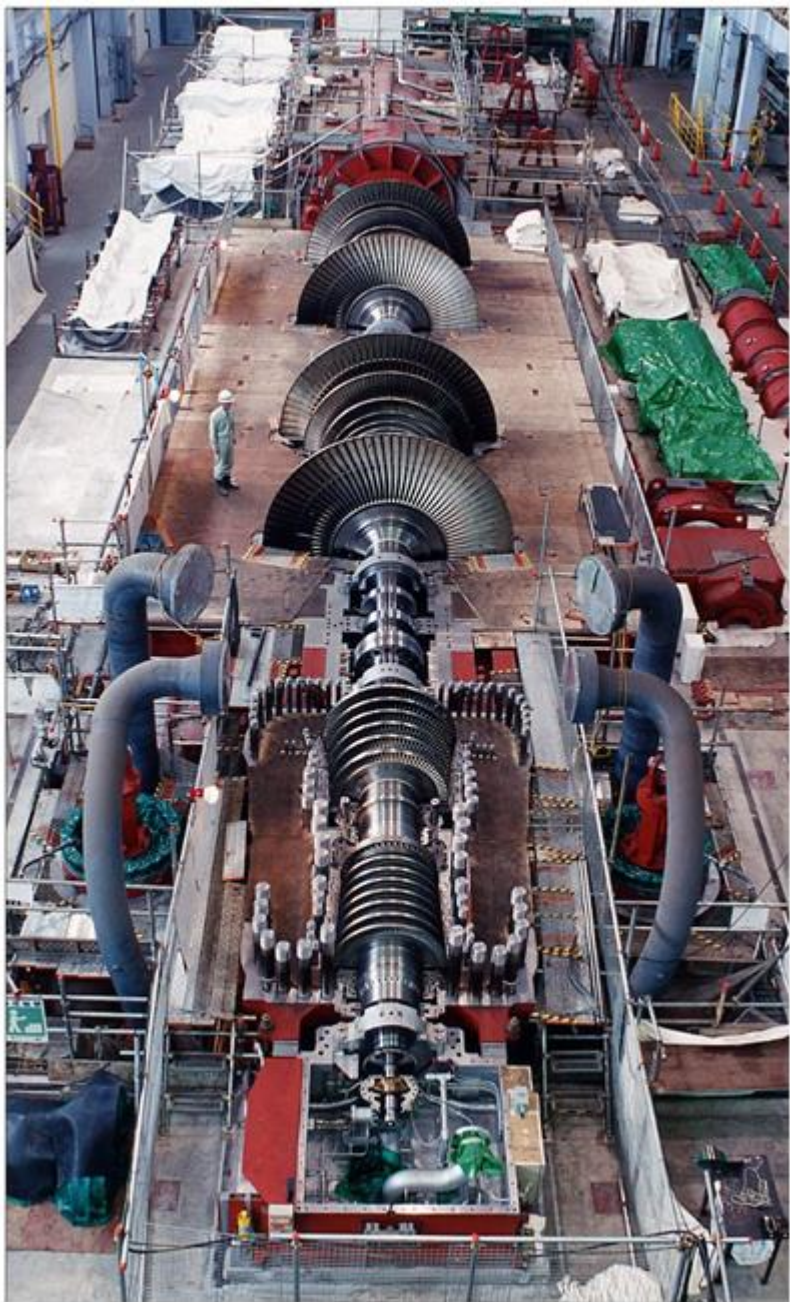

右側の緑色のカバーをはずした後の蒸気タービン
(過去に実施した定期事業者検査でタービンを開放した際の様子)