

発電事業者さまへのお知らせについて

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

当社は、これまで北海道内における電力の需給バランスの安定・維持に留意しながら、再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）の導入拡大に向けた取り組みを積極的に進めてまいりました。2012年の再エネの固定価格買取制度導入以降、北海道エリアにおける再エネ発電設備の導入が現在も継続的に拡大しており、太陽光発電および風力発電の接続済み設備容量の合計は2019年5月末で200万kWにのぼり、北海道エリアの平均的な需要（約350万kW）の約6割となっております。

このような中、当社は、あらかじめ定められた「優先給電ルール[※]」に基づき、当社電力系統に接続している火力発電設備の出力抑制や揚水発電設備の運転、また、地域間連系線を活用した広域的な系統運用等の対策により、北海道エリアの需給バランスの維持に努めてまいります。

ただし、今後も再エネ発電設備の導入が継続的に拡大し、将来的にこれらの対策を行ってもなお、供給が需要を上回る場合には、資料2に記載の再エネ発電設備に対して出力制御をお願いする場合があります。

現時点では直ちに出力制御の実施が必要となる状況ではありませんが、相応の準備期間が必要と想定されることから、今回、火力・バイオマス・太陽光・風力の各発電事業者さまに対し、将来の出力制御に向けた準備をお願いすることといたしました。

つきましては、再エネの出力制御を行う場合に、発電事業者さまにご対応いただく内容に関する書類を同封しましたので、ご確認をいただきますようお願いいたします。

また、出力制御に関する連絡先など、当社が確認させていただきたい事項について、**資料4にご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返信いただきますよう、よろしくお願いいたします。**

敬具

※ 需要と供給のバランスを一致させるために、需要の変動等に応じて、稼働中の電源等に対する出力制御の条件や順番を定めたもの。「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」および電力広域的運営推進機関の「送配電等業務指針」において定められている。

同封書類

資料1：発電事業者さまにご確認・ご対応いただく内容

資料2：今回確認の対象となる発電所一覧

資料3：再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料

資料4：出力制御に関して当社（北海道電力ネットワーク）から確認させていただきたい事項

資料5：よくあるご質問

※ 本封書によるお知らせは、発電事業者さま（又はその関係者さま）に宛てて送付させていただいております。必要に応じ、ご担当箇所へ連絡いただきますようお願いいたします。

以上

発電事業者さまにご確認・ご対応いただく内容

1. 同封資料の内容についてご確認・ご対応をお願いいたします

① 今回、当社からご確認させていただく対象は、(資料 2)「今回確認の対象となる発電所一覧」に記載している発電所です。

※ 複数の発電所をお持ちの発電事業者さまについては、ダイレクトメールが分割されて送付される場合があります。

② 出力制御時の対応内容について

▶ (資料 3)「再エネ発電設備の出力制御に関するご説明資料」をご覧ください、出力制御を行う場合の連絡方法等について、ご確認をお願いいたします。

2. 資料 4 へのご回答の記入・当社への返信をお願いいたします

▶ (資料 4)「出力制御に関して当社(北海道電力ネットワーク)から確認させていただきたい事項」に以下の事項をご記入のうえ、ご返信してください。(同封する返信用封筒にて返信ください)

▶ 複数の発電所をお持ちの発電事業者さまにつきまして、発電所毎に制御責任者さまや連絡先が異なる場合は、制御責任者あるいは連絡先毎に作成してください。なお、(資料 4)の様式は当社HPよりダウンロードできます。

URL https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/output_control/index.html

《ご確認・ご記入内容(詳細は資料 4 を参照ください)》

- ・ 発電事業者名(認定ID)
- ・ 発電所設置場所住所
- ・ 出力制御に関する制御責任者さま
- ・ 出力制御に関する連絡先
(電話番号: 1 件、メールアドレス: 最大 2 件)
- ・ 前日 17 時頃の当社HP掲載に伴うメール連絡のご希望について

3. ご不明な点がございましたら、(資料 2)「今回確認の対象となる発電所一覧」に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

[今回確認の対象となる発電所一覧]

| 管理 No | 発電事業者名 (認定 I D) | 発電所設置場所住所 | 出力 (kW) |
|-------|--------------------|-----------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 本文書発送時点において、認定 I D 未取得の場合は記載しておりません。

[当社お問い合わせ先]

| |
|--|
| |
|--|

再エネ発電設備の出力制御に関する ご説明資料

2020年4月
北海道電力ネットワーク株式会社

1. はじめに

- ・再生可能エネルギーの出力制御については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT法）」および同法施行規則等に基づき実施するものです。

[FIT法等の詳細については、国のホームページ「なっとく！再生可能エネルギー」をご覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/]

- ・発電事業者さまには、出力制御指示を行うのに必要な体制の整備等をはかるとともに、出力制御指示に確実に対応していただきますよう、お願いいたします。
- ・現時点では、直ちに出力制御が必要な状況ではございませんが、公平な出力制御を実施するためには、対象となるすべての発電事業者さまに準備をいただく必要があり、これには相応の期間が必要となるため、具体的な準備をお願いするものです。

2. 優先給電ルールおよび出力制御の順番について

- ・優先給電ルールとは、需要と供給のバランスを一致させるために、需要の変動等に応じて、稼働中の電源等に対する出力抑制の条件や順番を定めたものです。
- ・電力広域的運営推進機関の「送配電等業務指針」（経済産業大臣が認可）に定められている同ルールは以下のとおりであり、当社はa. ～ e. までの措置を行っても、北海道エリアの余剰が解消されないことが見込まれる場合には、太陽光・風力の出力制御を行います。

出力制御等の順番

a. 一般送配電事業者があらかじめ確保した調整力（電源Ⅰ）及び一般送配電事業者からオンラインで調整ができる（電源Ⅱ）発電機の出力抑制及び揚水式発電機の揚水運転、需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電

b. 一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない（電源Ⅲ）火力発電等の出力抑制及び揚水式発電機の揚水運転、需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電

c. 連系線を活用した広域的な系統運用（広域周波数調整）

d. バイオマスの専焼電源の出力抑制（地域資源バイオマス電源※を除く）

e. 地域資源バイオマス電源の出力抑制
（燃料貯蔵や技術に由来する制約等により出力抑制が困難なものを除く）

f. 自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制

g. 電気事業法に基づく電力広域的運営推進機関の指示（緊急時の広域系統運用）


h. 長期固定電源（原子力、水力（揚水式を除く）および地熱発電所）の出力抑制

※ 地域に貯存する資源（未利用間伐材等のバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物）を活用する発電設備

3. 太陽光事業者さまの抑制区分について①

- ・ 契約申込の受付日や発電設備の容量により、無補償での出力制御の上限時間や出力制御方法が異なります。

事業者さまが該当するルール



| 出力制御のルール | | 旧ルール | 指定ルール |
|-------------|-------------------|---------------------------|--|
| 契約申込の受付日 | | ～2015年1月25日 ^{※1} | 2015年1月26日～ |
| 無補償での出力制御上限 | 500kW以上 | 年間30日 ^{※2} | 無制限 |
| | 10kW以上 500kW未満 | 当面の間出力制御対象外 | |
| | 10kW未満 | | 無制限の対象となるが 10kW以上の出力制御後に行う ^{※3} (優先的な取扱い) |
| 制御方法 | | 現地操作または自動制御 | 自動制御 |

※1 FIT法施行規則の一部を改正する省令が2015年1月26日より施行されたことによる区分

※2 接続可能量を超過する案件は無制限

※3 2015年1月26日に施行されたFIT法施行規則の一部を改正する省令における10kW未満の経過措置については、同年4月1日にて終了したが、今回は出力制御対象とはせず、将来的に必要となった場合に別途お知らせする


3. 太陽光発電事業者さまの制御区分について②

- ・今回お知らせの対象となる、太陽光発電設備の各制御区分毎の件数・規模は下表のとおりです。

事業者さまが該当する区分


(2019年5月末時点)

| | | 旧ルール (手動操作 or 自動制御) | | 指定ルール (自動制御) | |
|------|---------|------------------------|--------|-----------------|--------|
| | | (自動制御) | (手動操作) | (自動制御) | (手動操作) |
| 特別高圧 | | 40件 | 1件 | 1件 | 0.9万kW |
| 高圧 | 500kW以上 | 449件 | 1件 | 128件 | 18万kW |
| | 500kW未満 | 439件 | 1件 | 153件 | 5万kW |
| 低圧 | 10kW以上 | 5千件 | 1件 | 4千件 | 19万kW |
| | 10kW未満 | 2万7千件 | 1件 | 9千件 | 5万kW |

 : 当面の出力制御対象

4. 出力制御の指示・実施スケジュールについて①

- ・自動制御でご対応いただく発電事業者さまの出力制御については、直近の需給状況や再エネ出力予測をふまえ、当社からの制御信号に基づき、自動で制御させていただきます。

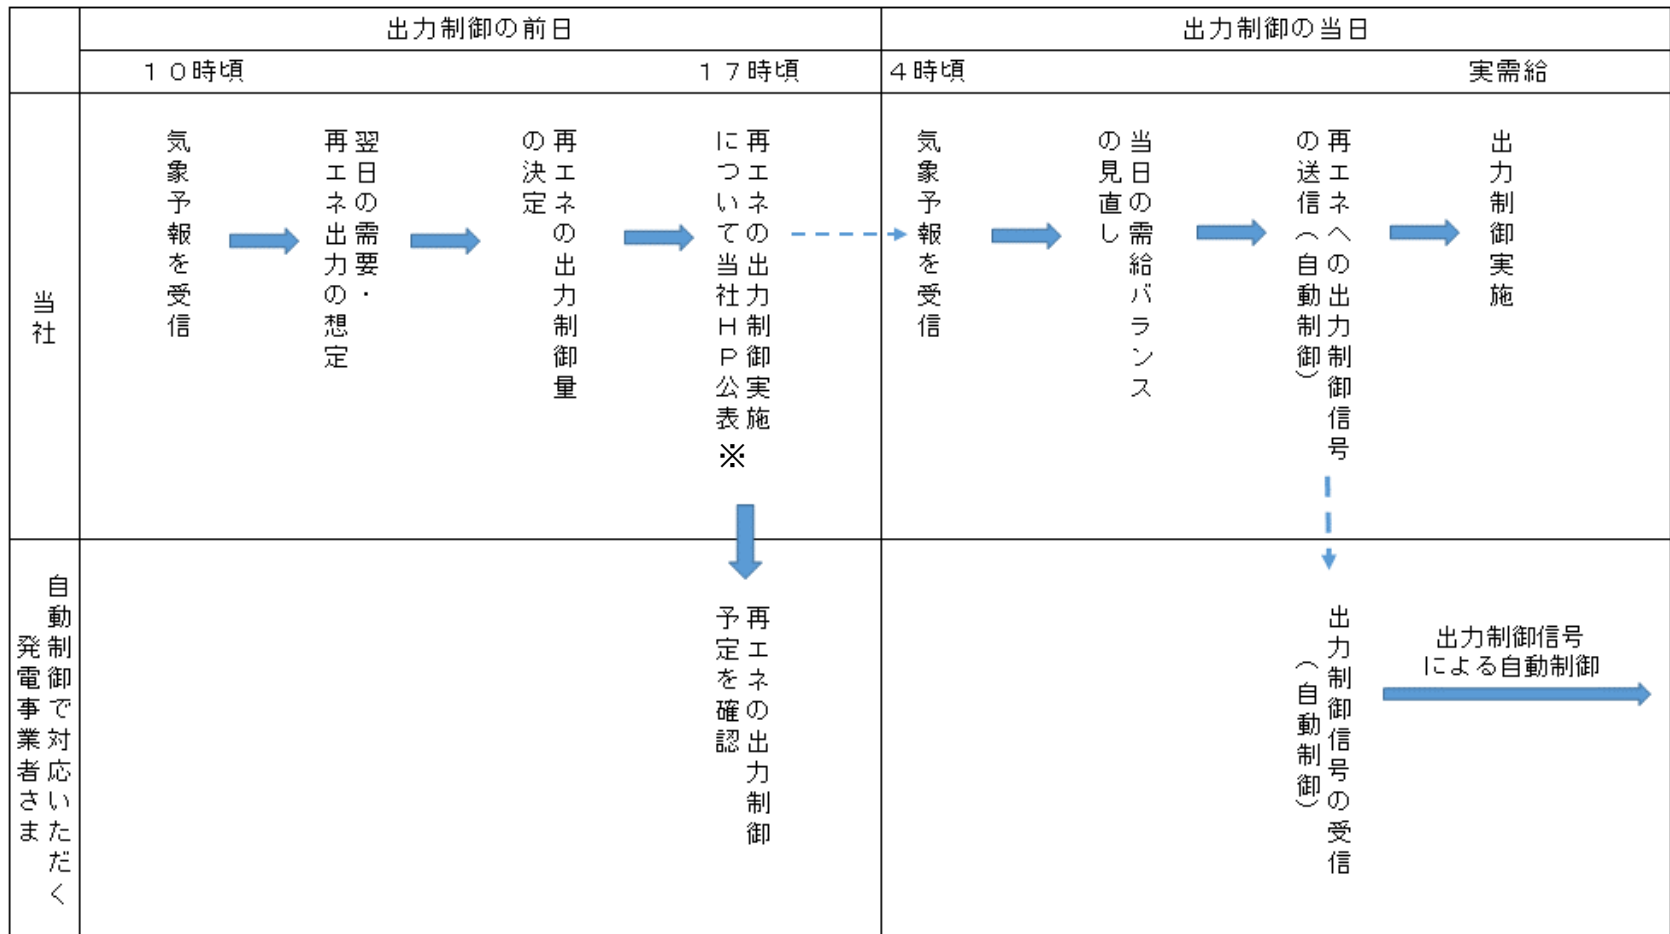

※ 希望される発電事業者さまには、当社HPに掲載した旨メールでお知らせいたしますので、資料4に記載願います。

4. 出力制御の指示・実施スケジュールについて②

- ・ 発電事業者さまには、当社からの出力制御の指示に対し、発電設備の操作方法（現地操作または自動制御）により、以下のとおり、対応をお願いいたします。

| 操作方法 | 連絡方法 | | 事業者さまの対応 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| | 前日 | 当日 | |
| 現地操作 （手動） | 前日 17 時頃までに翌日の出力制御の実施を電話・メールにて指示 | （基本的に当日の指示は行いません） | 出力制御指示に基づき発電停止・運転操作を実施ください （出力制御時間 6～18 時） |
| 自動制御 〔出力制御機能付PCS等〕 | 前日 17 時頃までに翌日の出力制御の実施をホームページへ掲載※ | — | — 〔出力制御機能付PCS等への制御信号による自動制御〕 |


事業者さまが該当するルール

※ 希望される発電事業者さまには、当社HPに掲載した旨メールでお知らせいたしますので、資料4に記載願います。

4. 出力制御の指示・実施スケジュールについて③

- ・出力制御内容（予定）は、前日の17時頃に当社ホームページに掲載するとともに、希望される発電事業者さまには、ホームページに掲載した旨をメールにて連絡させていただきますので、（資料4）「出力制御に関して当社（北海道電力ネットワーク）から確認させていただきたい事項」にその旨をご記入ください。
- ・指定ルールの特設高圧連系の発電事業者さまには、専用線オンラインによる自動制御に応じていただく必要があります。
現在連系されている発電事業者さまには既にご対応いただいております、今後連系を予定されている発電事業者さまには、接続検討回答時に、自動制御に関する具体的な内容はお知らせしておりますので、今一度ご確認ください。

（出力制御イメージ）

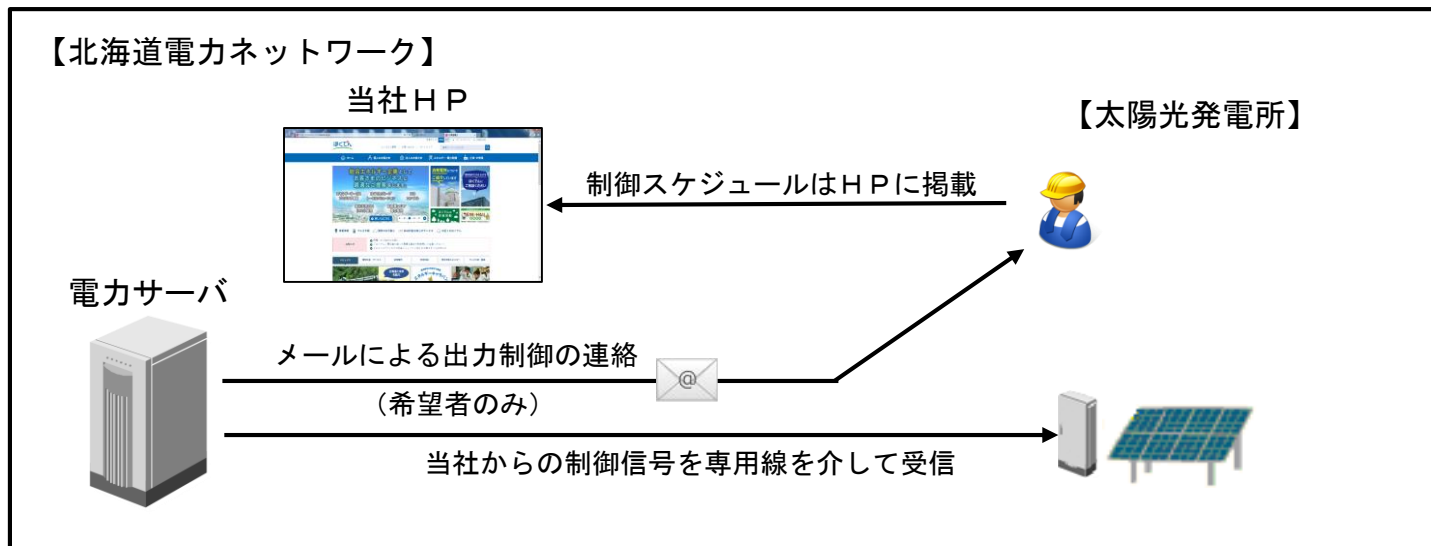

5. 各発電事業者さまへの確認事項について

- ・当社が各発電事業者さまにご確認させていただきたい事項は以下のとおりであり、資料4にご記入のうえ、同封の返信用封筒にて、2019年12月末までに当社までご返信ください。
- ・ご返信いただいた内容に基づき、管轄エリアの当社事業所と発電事業者さまとの間で運用申合せ書を締結させていただきます。

| 確認事項 | 内 容 |
|------------------|--|
| 本件に関する ご担当者さま | 出力制御に係る責任者さま |
| 連絡先電話番号 | 出力制御に関する連絡を行う電話番号をご記入ください。 |
| 電子メールアドレス | 出力制御に関する連絡を受信するメールアドレスをご記入ください。 (最大2件まで) なお、メールにおいて、ドメイン指定受信等を行っている場合、「hepco.co.jp」を受信可能にしてください。 |

出力制御に関して当社（北海道電力ネットワーク）から確認させていただきたい事項

出力制御に関する準備を整えるため、連絡先等について、下記ご記入のうえ、返信用封筒にてご返信願います。

なお、発電所を複数お持ちの発電事業者さまにつきまして、制御責任者さまや連絡先が同じ場合※¹は、裏面に対象となる発電所をご記入願います。

| 確認事項 | ご記入箇所 | 内容 |
|---------------------------------|--------------|--|
| 管理No | | 資料2に記載の管理Noを記入してください。 |
| 発電事業者名 (認定ID※ ²) | | — |
| 発電所設置場所住所 | | — |
| 制御責任者さま | 主担当) 副担当) | 出力制御に係る責任者さま |
| 連絡先電話番号 | ① — — | 出力制御に関する連絡を行う電話番号をご記入ください。(休日を含め連絡時に確実に応答できる番号を1つ記入してください) |
| 電子メールアドレス ※ ³ | ① @ ② @ | 出力制御に関する連絡（発電設備のトラブル〔内部通信異常〕など）に使用される電子メールアドレスをご記入ください。(最大2件) なお、メールにおいて、ドメイン指定受信等を行っている場合、「hepco.co.jp」を受信可能にしてください。 |
| 前日17時頃の 当社HP掲載に伴う メール連絡要否 | | ご希望される場合は、上記に記載いただいた電子メールアドレスに送信させていただきます。 |

※¹ 異なる場合は、当社ホームページより資料4をダウンロードのうえ、ご記入願います。

※² 本文書をご返信いただく時点で、認定ID未取得の場合は記入不要です。

※³ 間違えやすい以下の文字については、お手数ですが上部に補記願います。

【「1(イ)」と「1(エ)」と「1(ア)】、【「0(ゼ)」と「0(オ)】、【「2(数字)」と「Z(ゼット)】、【「-(ハイフン)」と「_(アンダーバー)】など

なお、上記ご回答いただいた内容に基づき、管轄する当社事業所と発電事業者さまとの間で、運用申合せ書を締結させていただきます。運用申合せ書の締結につきましては、本資料をご返信いただいた後、当社から連絡させていただきます。(多数の発電事業者さまがいらっしゃいますので、ご連絡させていただくまで時間を要する場合がございますこと、ご理解賜りますようお願いいたします)

太陽光発電（指定ルール：特高）
の出力制御に関する

よくあるご質問

Q 1. なぜ、今から出力制御の準備を進めなければならないのか？

A 1 現時点では、直ちに再エネの出力制御が必要となる状況ではございませんが、出力制御にご対応いただく発電事業者さまの体制整備等に相応の期間が必要と考えられること、北海道エリアでは太陽光・風力を中心として再エネ電源の導入が着実に進んでいることから、将来の出力制御実施に備えて、今回準備を進めさせていただくものです。

Q 2. 出力制御はいつから実施するのか？

A 2 具体的な実施時期については、今後の再エネの導入状況や需要動向等によるため、現時点で具体的にいつ頃実施するか判断できる段階ではないと考えております。出力制御に向けた準備を進めながら、今後の再エネの連系状況や需要動向を注視してまいります。

Q 3. 機械のトラブル等により出力制御が当日実施できなかった場合は、ペナルティがあるのか？

A 3 何らかのトラブルなどにより出力制御が実施できない場合は、事象を把握した段階で速やかにご連絡願います。
故意に出力制御に応じない発電事業者さまがいた場合は、系統の接続解除も含めて厳正に対処させていただきます。

Q 4. 出力制御は公平に実施されるのか？

A 4 発電事業者さま間の公平性に配慮して、出力制御を実施いたします。

Q 5. 今回のDM内容について不明な点がある場合、どこに問い合わせをすればよいか？

A 5 ご不明な点がありましたら、資料2「今回確認の対象となる発電所一覧」に記載している「当社お問い合わせ先」までご連絡ください。